


VASTAANOTTOVARASTON TOIMINNOT

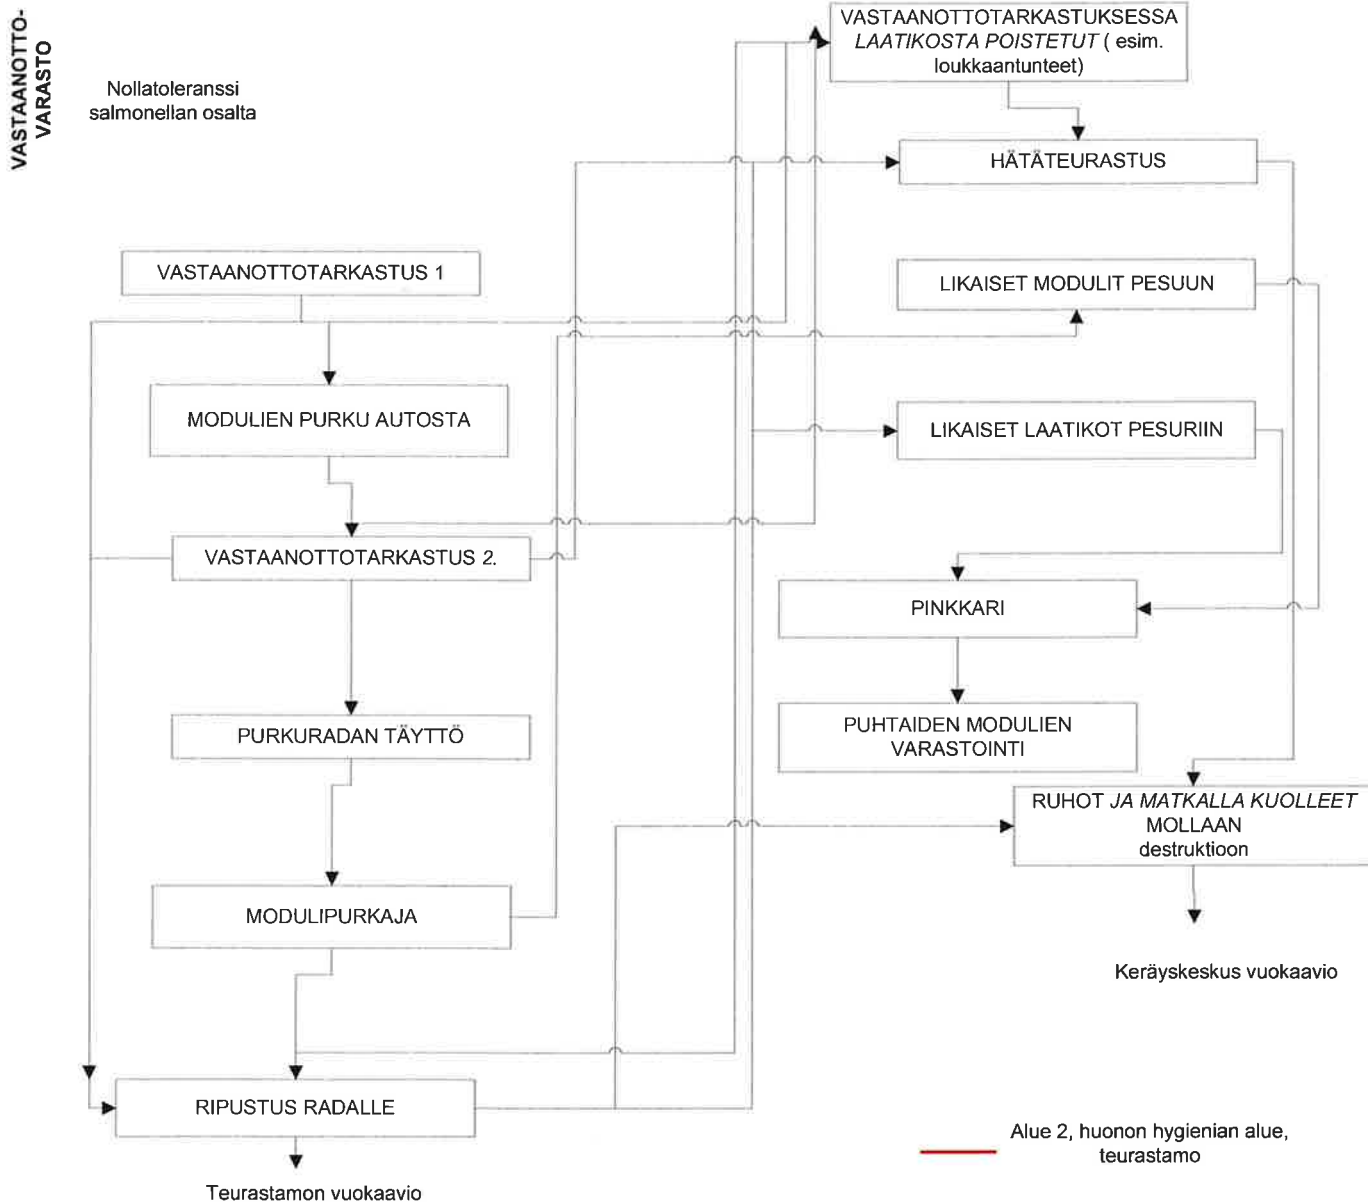

Ed.päivitys 12.3.2025

KALKKUNAKUKON TEURASTUS

VASTAANOTTO-
VARASTO

Nollatoleranssi
salmonellan osalta

KYNINTÄHUONE

Virtamäärä
kalkkunakukoilla 1,0 A
Taintumattomien seuranta
Tainnutuksen arviointi

Sterilaattorilt väh. + 82°C

Kaltausaltaan suositus
+58 ° - +60 °C

SUOLISTAMO

sterilaattorilt väh. +82°C

Ei uloste-eikä
sappisaastumista,

oPRP

Ruhojen aistinvarainen
tarkastus

Alue 2, huonon hygienian
alue, teurastamo

Alue 1, hyvän hygienian
alue, leikkaamo

UUELLEENRIPUSTUSHUONE

